

試験結果報告書

殿

工事名：

試験の種類：碎石 20-05

試験年月日：令和7年4月1日

北九州市小倉南区大字呼野1035番地5

株式会社 西村碎石所呼野工場



写

この写しは原本と相違ないことを
証明致します

砕石 20 - 05

年 月 日

北九州市小倉南区大字呼野1035-5

株式会社 西村砕石所



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎



試験結果報告書

受付番号 B2502015 でご依頼いただきました試験の結果を次の通り報告します。
なお、1.件名、3.試料は試験依頼者の記載資料によります。

- 件名 品質管理試験
- 試験受付日 2025年2月5日
- 試料 種類（呼び名）： 砕石 2005 （硬質砂岩）
サンプリング： 試験試料は依頼者が採取し、依頼者から持ち込まれた試料により、試験を実施した。
産地または製造者： 福岡県北九州市小倉南区大字呼野
採取場所： 福岡県北九州市小倉南区大字呼野
採取者： 副工場長 中村 進
採取年月日： 2025年1月25日
- 試験項目 骨材のふるい分け試験(粗骨材) 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験(粗骨材)
骨材の微粒分量試験(粗骨材) 骨材の粒形判定実積率(粗骨材)
骨材の単位容積質量及び実積率試験
粗骨材の密度及び吸水率試験
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験
- 試験結果 別紙の通り
- 報告書発行責任者 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308
技術管理責任者 大淵 雄平
(備考)

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて


- 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。

粗骨材試験結果一覧表		試験担当者	大淵 雄平
件名	品質管理試験		
依頼者	株式会社西村砕石所		
試験実施年月日	2025年2月5日 ~ 2025年2月26日		
産地又は製造業者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
試料の種類(呼び名)※	砕石 2005 (硬質砂岩) 粒径: 20 ~ 05 (mm)		

上記の※は依頼者より提供された情報です。

試験項目	試験結果	JIS規格値			備考
		A 5005 一般用	A 5308 附属書JA 一般用	舗装用	
表乾密度 (g/cm ³)	2.74	—	—	—	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.73	2.5以上	2.5以上	2.5以上	
吸水率 (%)	0.48	3.0以下	3.0以下	3.0以下	
すりへり減量 (%)	12.6	40以下	40以下	35以下	
安定性 (%)	1.5	12以下	12以下	12以下	
粘土塊量 (%)	—	—	0.25以下	—	
軟らかい石片 (%)	—	—	—	—	
微粒分量 (%)	0.8	3.0以下	1.0以下	1.0以下	
密度1.95g/cm ³ の液体に浮くもの (%)	—	—	—	—	
単位容積質量 (kg/L)	1.67	—	—	—	
実積率 (%)	61.0	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)	59.3	56以上	—	—	
粗粒率(F.M.)	6.69	—	—	—	

粒度分布曲線

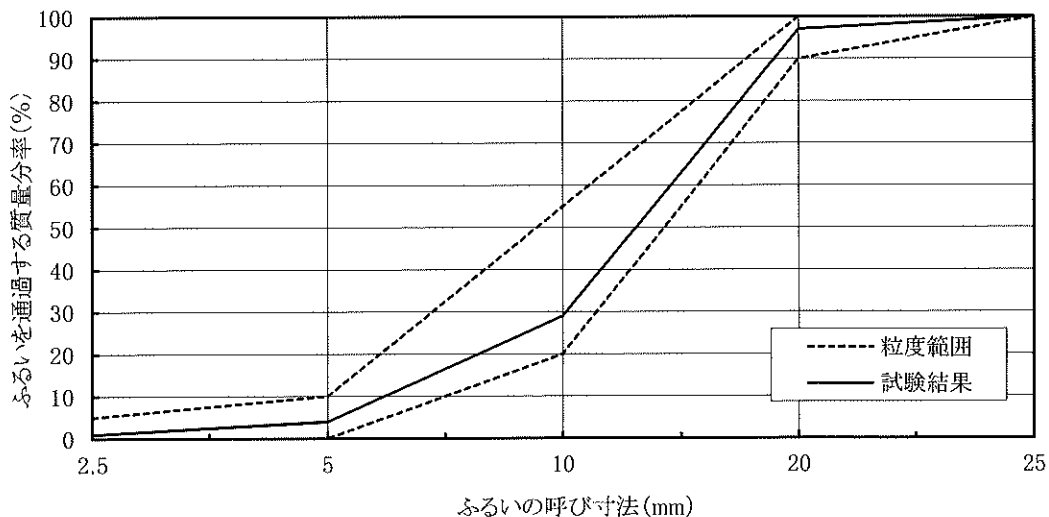



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

粗骨材のふるい分け試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎




試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材のふるい分け試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1102
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所	
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5	
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	ふるい分け試験用試料の識別	0.075mm以上
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取年月日※	2025年1月25日	試験年月日	2025年2月8日

ふるいの呼び寸法 (mm)	50	40	25	20	15	10	5	2.5	受皿
各ふるいの間にとどまる質量 (g)	—	—	0	166	644	2935	1311	136	55
各ふるいにとどまる質量分率 (%)	—	—	0	3	15	71	96	99	100
各ふるいを通過する質量分率 (%)	—	—	100	97	85	29	4	1	0

ふるい分け方法	手動	粗粒率 (F. M.)	6.69
---------	----	-------------	------

粒度分布曲線

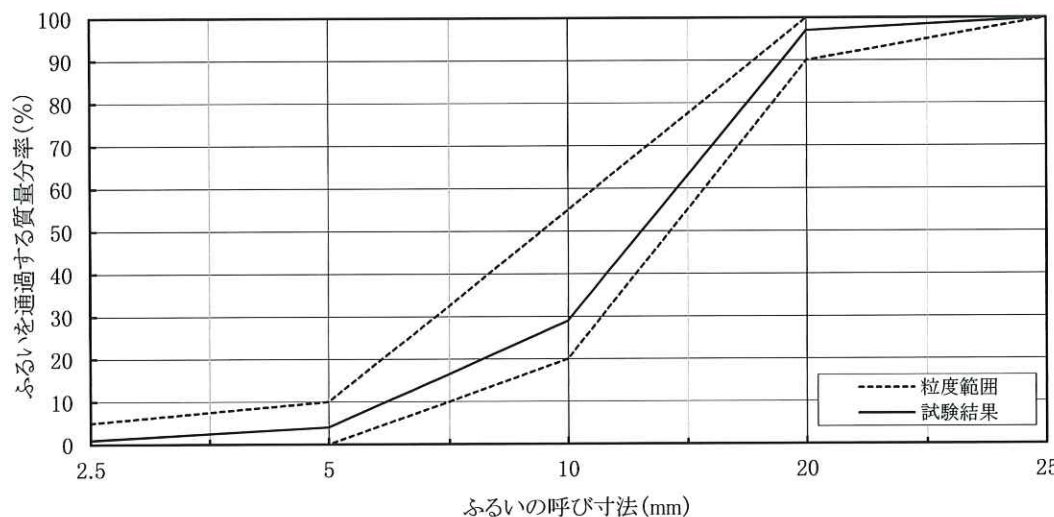

担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

粗骨材の微粒分量試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎



試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の微粒分量試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1103																		
件名	品質管理試験																				
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																			
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																			
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																				
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																				
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																				
採取年月日※	2025年1月25日	試験年月日	2025年2月8日																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">試験結果</th> <th style="width: 20%;">1回目</th> <th style="width: 20%;">2回目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)</td> <td style="text-align: center;">2624.4</td> <td style="text-align: center;">2668.3</td> </tr> <tr> <td>② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)</td> <td style="text-align: center;">2599.9</td> <td style="text-align: center;">2649.0</td> </tr> <tr> <td>③ 骨材の微粒分量 $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)</td> <td style="text-align: center;">0.9</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> </tr> <tr> <td>骨材の微粒分量の平均値 (%)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0.8</td> </tr> <tr> <td>精度：平均値からの差が0.2%以下^{注)}</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 測定値のいずれか一方でも10.0%以上の場合は適用しない。</p>				試験結果	1回目	2回目	① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	2624.4	2668.3	② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	2599.9	2649.0	③ 骨材の微粒分量 $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	0.9	0.7	骨材の微粒分量の平均値 (%)	0.8		精度：平均値からの差が0.2%以下 ^{注)}	0.1	0.1
試験結果	1回目	2回目																			
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	2624.4	2668.3																			
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	2599.9	2649.0																			
③ 骨材の微粒分量 $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	0.9	0.7																			
骨材の微粒分量の平均値 (%)	0.8																				
精度：平均値からの差が0.2%以下 ^{注)}	0.1	0.1																			
担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平																				
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																				

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

粗骨材の単位容積質量及び実積率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の単位容積質量及び実積率試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1104
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所	
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5	
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	試料の詰め方	棒突き
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取年月日※	2025年1月25日	試験年月日	2025年2月10日
試験結果			
		1回目	2回目
① 容器の容積	(L)	9.92	9.92
② 試料と容器の質量	(kg)	22.85	22.80
③ 容器の質量	(kg)	6.33	6.33
④ 試料の質量 ②-③	(kg)	16.52	16.47
⑤ 含水率測定に用いた試料の乾燥前の質量	(kg)	—	—
⑥ 含水率測定に用いた試料の乾燥後の質量	(kg)	—	—
⑦ 含水率 (⑤-⑥)/⑥×100	(%)	—	—
⑧ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.67	1.66
単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.67	
精度: 平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.01
⑨ 表乾密度	(g/cm ³)	2.74	
⑩ 吸水率	(%)	0.48	
⑪ 絶乾密度	(g/cm ³)	2.73	
⑫ 実積率 ⑧/⑪×100	(%)	61.2	60.8
実積率の平均値	(%)	61.0	
注) 絶乾試料または試料の含水率が1.0%以下の見込みの場合、含水率の測定は行わない。			
担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平		
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308		

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

粗骨材の密度及び吸水率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の密度及び吸水率試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1110
件名	品質管理試験			
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所		
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5		
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)			
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野			
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野			
採取年月日※	2025年1月25日		試験年月日	2025年2月9日
1.密度試験				
試験結果				
		1回目	2回目	
① 表面乾燥飽水状態における試料の質量	(g)	2578.4	2574.6	
② 試料と金網かごの水中の見掛けの質量	(g)	1959.9	1957.5	
③ 金網かごの水中の見掛けの質量	(g)	319.5	319.5	
④ 試験に使用した水の温度	(℃)	19.0	19.0	
⑤ 試験温度における水の密度	(g/cm ³)	0.9984	0.9984	
⑥ 表乾密度 $\frac{① \times ⑤}{① - (② - ③)}$	(g/cm ³)	2.74	2.74	
表乾密度の平均値	(g/cm ³)	2.74		
精度:平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下		0.00	0.00	
⑦ 絶乾密度 $\frac{⑧ \times ⑤}{① - (② - ③)}$	(g/cm ³)	2.73	2.73	
絶乾密度の平均値	(g/cm ³)	2.73		
精度:平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下		0.00	0.00	
2.吸水率試験				
試験結果				
		1回目	2回目	
⑧ 絶対乾燥状態の試料の質量	(g)	2565.5	2562.8	
⑨ 吸水率 $\frac{① - ⑧}{⑧} \times 100$	(%)	0.50	0.46	
吸水率の平均値	(%)	0.48		
精度:平均値からの差が0.03%以下		0.02	0.02	
担当者	技術管理責任者	大淵 雄平		
	試験担当者	大淵 雄平		
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308			

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社

建設コンサルティング部

部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材のすりへり試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1121																																																																																							
件名	品質管理試験																																																																																										
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																																																																																									
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																																																																																									
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																																																																																										
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																																																										
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																																																										
採取年月日※	2025年1月25日		試験年月日	2025年2月26日																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>通るふるい (mm)</th> <th>とどまるふるい (mm)</th> <th>ふるい分けた群の質量 (g)</th> <th>各群の質量分率 (%)</th> <th>粒度区分</th> <th>球の数 (個)</th> <th>球の質量 (g)</th> <th>回転数 (回)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>60</td> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="7">C</td> <td rowspan="7">8</td> <td rowspan="7">3329</td> <td rowspan="7">500</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>50</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>25</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>15</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>10</td> <td>2500</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>2500</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>5000</td> <td>100</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">① 試験前の試料の全質量</td> <td>(g)</td> <td colspan="2">5000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② 試験後, 1.7mmふるいにとどまった試料の質量</td> <td>(g)</td> <td colspan="2">4370</td> </tr> <tr> <td colspan="5">③ すりへり量 ①-②</td> <td>(g)</td> <td colspan="2">630</td> </tr> <tr> <td colspan="5">④ すりへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$</td> <td>(%)</td> <td colspan="2">12.6</td> </tr> </tbody> </table>								通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	ふるい分けた群の質量 (g)	各群の質量分率 (%)	粒度区分	球の数 (個)	球の質量 (g)	回転数 (回)	80	60	—	—	C	8	3329	500	60	50	—	—	50	40	—	—	40	25	—	—	25	20	—	—	20	15	—	—	15	10	2500	50	10	5	2500	50	合計		5000	100					① 試験前の試料の全質量					(g)	5000		② 試験後, 1.7mmふるいにとどまった試料の質量					(g)	4370		③ すりへり量 ①-②					(g)	630		④ すりへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$					(%)	12.6	
通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	ふるい分けた群の質量 (g)	各群の質量分率 (%)	粒度区分	球の数 (個)	球の質量 (g)	回転数 (回)																																																																																				
80	60	—	—	C	8	3329	500																																																																																				
60	50	—	—																																																																																								
50	40	—	—																																																																																								
40	25	—	—																																																																																								
25	20	—	—																																																																																								
20	15	—	—																																																																																								
15	10	2500	50																																																																																								
10	5	2500	50																																																																																								
合計		5000	100																																																																																								
① 試験前の試料の全質量					(g)	5000																																																																																					
② 試験後, 1.7mmふるいにとどまった試料の質量					(g)	4370																																																																																					
③ すりへり量 ①-②					(g)	630																																																																																					
④ すりへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$					(%)	12.6																																																																																					
担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平																																																																																										
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 粉碎室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																																																																																										

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎



試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の安定性試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1122																																																			
件名	品質管理試験																																																						
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																																																					
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																																																					
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																																																						
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																						
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																						
採取年月日※	2025年1月25日		試験年月日	2025年2月18日																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>通るふるい (mm)</th> <th>とどまるふるい (mm)</th> <th>①各群の 質量分率 (%)</th> <th>②試験前の 各群の質量 (g)</th> <th>③試験後の 各群の質量 (g)</th> <th>④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)</th> <th>⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2.3</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>750</td> <td>733</td> <td>2.3</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>10</td> <td>58</td> <td>500</td> <td>491</td> <td>1.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>26</td> <td>300</td> <td>299</td> <td>0.3</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>100</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table>							通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	①各群の 質量分率 (%)	②試験前の 各群の質量 (g)	③試験後の 各群の質量 (g)	④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)	⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)	40	25	0	—	—	—	—	25	20	3	—	—	2.3	0.1	20	15	13	750	733	2.3	0.3	15	10	58	500	491	1.8	1.0	10	5	26	300	299	0.3	0.1	合計		100	—	—	—	1.5
通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	①各群の 質量分率 (%)	②試験前の 各群の質量 (g)	③試験後の 各群の質量 (g)	④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)	⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)																																																	
40	25	0	—	—	—	—																																																	
25	20	3	—	—	2.3	0.1																																																	
20	15	13	750	733	2.3	0.3																																																	
15	10	58	500	491	1.8	1.0																																																	
10	5	26	300	299	0.3	0.1																																																	
合計		100	—	—	—	1.5																																																	
担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平																																																						
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																																																						

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2025年4月1日
受付年月日	2025年2月5日
受付番号	B2502015

粗骨材の粒形判定実積率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の粒形判定実積率試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 5005 7.6
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所	
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5	
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	試料の詰め方	棒突き
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取年月日※	2025年1月25日	試験年月日	2025年2月13日
試験結果			
		1回目	2回目
① 容器の容積	(L)	9.92	9.92
② 試料と容器の質量	(kg)	22.36	22.37
③ 容器の質量	(kg)	6.33	6.33
④ 試料の質量 ②-③	(kg)	16.03	16.04
⑤ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.62	1.62
単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.62	
精度:平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.00
⑥ 絶乾密度	(g/cm ³)	2.73	
⑦ 粒形判定実積率 ⑤/⑥×100	(%)	59.3	59.3
粒形判定実積率の平均値	(%)	59.3	
担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 大淵 雄平		
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308		

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。