

# 試験結果報告書

殿

工事名 :

試験の種類 : 碎石 20-05

試験年月日 : 令和8年4月1日

北九州市小倉南区大字呼野1035番地5

株式会社 西村碎石所呼野工場



写

この写しは原本と相違ないことを  
証明致します

砕石 20 - 05

年 月 日

北九州市小倉南区大字呼野1035-5

株式会社 西村砕石所



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎



## 試験結果報告書

受付番号 B2602006 でご依頼いただきました試験の結果を次の通り報告します。  
なお、1.件名、3.試料は試験依頼者の記載資料によります。

- 件名 品質管理試験
- 試験受付日 2026年2月2日
- 試料 種類(呼び名) : 砕石 2005 (硬質砂岩)  
サンプリング : 試験試料は依頼者が採取し、依頼者から持ち込まれた試料により、試験を実施した。  
産地または製造者 : 福岡県北九州市小倉南区大字呼野  
採取場所 : 福岡県北九州市小倉南区大字呼野  
採取者 : 副工場長 中村 進  
採取年月日 : 2026年1月24日
- 試験項目 骨材のふるい分け試験(粗骨材) 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験(粗骨材)  
骨材の微粒分量試験(粗骨材) 骨材の粒形判定実積率(粗骨材)  
骨材の単位容積質量及び実積率試験  
粗骨材の密度及び吸水率試験  
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験
- 試験結果 別紙の通り
- 報告書発行責任者 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部  
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 TEL.(092)624-1305 FAX(092)624-1308  
技術管理責任者 江渕 充信  
(備考)


注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。

粗骨材試験結果一覧表		試験担当者	吉瀬 寛
件名	品質管理試験		
依頼者	株式会社西村砕石所		
試験実施年月日	2026年2月3日 ~ 2026年2月19日		
産地又は製造業者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
試料の種類(呼び名)※	砕石 2005 (硬質砂岩) 粒径: 20 ~ 05 (mm)		

上記の※は依頼者より提供された情報です。

試験項目	試験結果	JIS規格値			備考
		A 5005 一般用	A 5308 附属書JA 一般用	舗装用	
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.73	—	—	—	
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.72	2.5以上	2.5以上	2.5以上	
吸水率 (%)	0.52	3.0以下	3.0以下	3.0以下	
すりへり減量 (%)	11.5	40以下	40以下	35以下	
安定性 (%)	0.3	12以下	12以下	12以下	
粘土塊量 (%)	—	—	0.25以下	—	
軟らかい石片 (%)	—	—	—	—	
微粒分量 (%)	0.9	3.0以下	1.0以下	1.0以下	
密度1.95g/cm <sup>3</sup> の液体に浮くもの (%)	—	—	—	—	
単位容積質量 (kg/L)	1.62	—	—	—	
実積率 (%)	59.6	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)	58.7	56以上	—	—	
粗粒率(F.M.)	6.63	—	—	—	

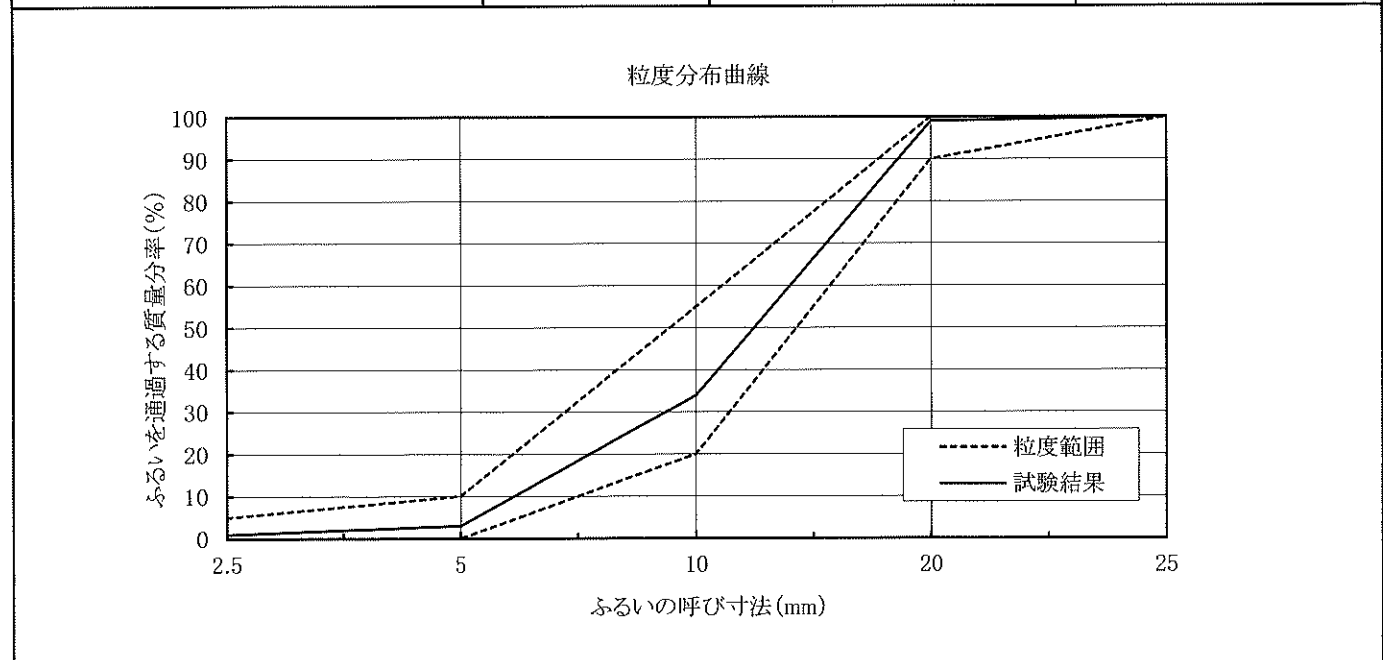



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 粗骨材のふるい分け試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社

建設コンサルティング部

部長 岩 慎二郎




試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材のふるい分け試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1102
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所	
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5	
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	ふるい分け試験用試料の識別	0.075mm以上
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取年月日※	2026年1月24日	試験年月日	2026年2月12日

ふるいの呼び寸法 (mm)	50	40	25	20	15	10	5	2.5	受皿
各ふるいの間にとどまる質量 (g)	—	—	0	27	463	2947	1587	96	38
各ふるいにとどまる質量分率 (%)	—	—	0	1	10	66	97	99	100
各ふるいを通過する質量分率 (%)	—	—	100	99	90	34	3	1	0

ふるい分け方法	手動	粗粒率 (F. M.)	6.63
---------	----	-------------	------

粒度分布曲線

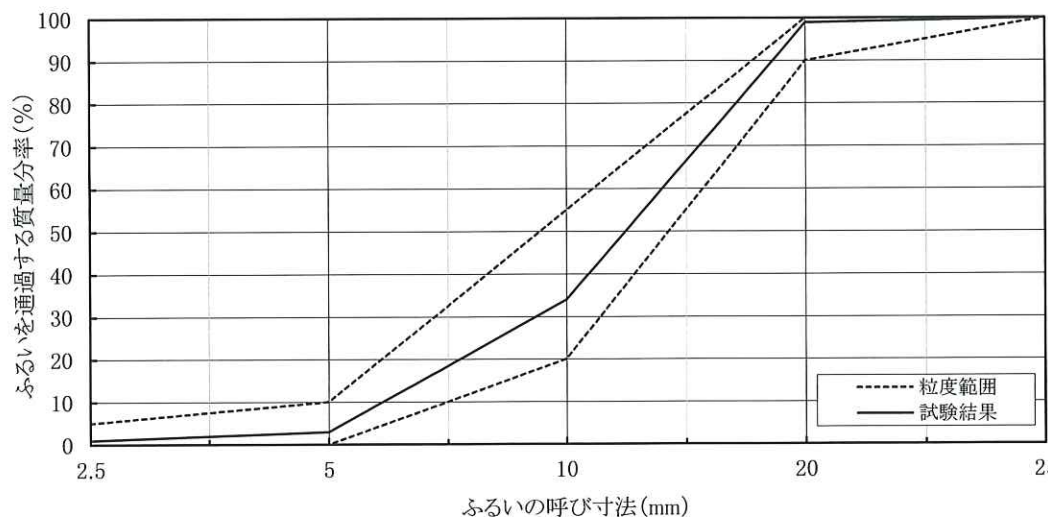

担当者	技術管理責任者 江渕 充信 試験担当者 吉瀬 寛
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 粗骨材の微粒分量試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎



試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の微粒分量試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1103																		
件名	品質管理試験																				
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																			
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																			
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																				
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																				
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																				
採取年月日※	2026年1月24日	試験年月日	2026年2月12日																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">試験結果</th> <th style="width: 20%;">1回目</th> <th style="width: 20%;">2回目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)</td> <td>2606.6</td> <td>2599.4</td> </tr> <tr> <td>② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)</td> <td>2582.9</td> <td>2575.3</td> </tr> <tr> <td>③ 骨材の微粒分量 <math display="block">\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100</math> (%)</td> <td>0.9</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>骨材の微粒分量の平均値 (%)</td> <td colspan="2">0.9</td> </tr> <tr> <td>精度：平均値からの差が0.2%以下<sup>注)</sup></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 測定値のいずれか一方でも10.0%以上の場合は適用しない。</p>				試験結果	1回目	2回目	① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	2606.6	2599.4	② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	2582.9	2575.3	③ 骨材の微粒分量 $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	0.9	0.9	骨材の微粒分量の平均値 (%)	0.9		精度：平均値からの差が0.2%以下 <sup>注)</sup>	0.0	0.0
試験結果	1回目	2回目																			
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	2606.6	2599.4																			
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	2582.9	2575.3																			
③ 骨材の微粒分量 $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	0.9	0.9																			
骨材の微粒分量の平均値 (%)	0.9																				
精度：平均値からの差が0.2%以下 <sup>注)</sup>	0.0	0.0																			
担当者	技術管理責任者 江淵 充信 試験担当者 吉瀬 寛																				
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																				

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 粗骨材の単位容積質量及び実積率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎



試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の単位容積質量及び実積率試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1104
件名	品質管理試験			
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所		
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5		
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	試料の詰め方	棒突き	
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野			
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野			
採取年月日※	2026年1月24日	試験年月日	2026年2月12日	
試験結果				
		1回目	2回目	
① 容器の容積	(L)	9.91	9.91	
② 試料と容器の質量	(kg)	22.40	22.40	
③ 容器の質量	(kg)	6.33	6.33	
④ 試料の質量 ②-③	(kg)	16.07	16.07	
⑤ 含水率測定に用いた試料の乾燥前の質量	(kg)	—	—	
⑥ 含水率測定に用いた試料の乾燥後の質量	(kg)	—	—	
⑦ 含水率 (⑤-⑥)/⑥×100	(%)	—	—	
⑧ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.62	1.62	
単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.62		
精度:平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.00	
⑨ 表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.73		
⑩ 吸水率	(%)	0.52		
⑪ 絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.72		
⑫ 実積率 ⑧/⑪×100	(%)	59.6	59.6	
実積率の平均値	(%)	59.6		
注) 絶乾試料または試料の含水率が1.0%以下の見込みの場合、含水率の測定は行わない。				
担当者	技術管理責任者	江瀬 充信		
	試験担当者	吉瀬 寛		
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308			

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 粗骨材の密度及び吸水率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の密度及び吸水率試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 1110		
件名	品質管理試験				
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所			
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5			
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)				
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野				
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野				
採取年月日※	2026年1月24日	試験年月日	2026年2月12日		
1.密度試験					
試験結果					
① 表面乾燥飽水状態における試料の質量 (g)		1回目	2605.4	2回目	2662.5
② 試料と金網かごの水中の見掛けの質量 (g)		1回目	1973.8	2回目	2009.5
③ 金網かごの水中の見掛けの質量 (g)		1回目	319.8	2回目	319.8
④ 試験に使用した水の温度 (°C)		1回目	20.0	2回目	20.0
⑤ 試験温度における水の密度 (g/cm <sup>3</sup> )		1回目	0.9982	2回目	0.9982
⑥ 表乾密度 $\frac{① \times ⑤}{① - (② - ③)}$ (g/cm <sup>3</sup> )		1回目	2.73	2回目	2.73
表乾密度の平均値 (g/cm <sup>3</sup> )		2.73			
精度: 平均値からの差が0.01g/cm <sup>3</sup> 以下		0.00		0.00	
⑦ 絶乾密度 $\frac{⑧ \times ⑤}{① - (② - ③)}$ (g/cm <sup>3</sup> )		1回目	2.72	2回目	2.72
絶乾密度の平均値 (g/cm <sup>3</sup> )		2.72			
精度: 平均値からの差が0.01g/cm <sup>3</sup> 以下		0.00		0.00	
2.吸水率試験					
試験結果					
⑧ 絶対乾燥状態の試料の質量 (g)		1回目	2592.0	2回目	2649.0
⑨ 吸水率 $\frac{① - ⑧}{⑧} \times 100$ (%)		1回目	0.52	2回目	0.51
吸水率の平均値 (%)		0.52			
精度: 平均値からの差が0.03%以下		0.00		0.01	
担当者	技術管理責任者 江潮 充信 試験担当者 吉瀬 寛				
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308				

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当該試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当該試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材のすりへり試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1121																																																																																							
件名	品質管理試験																																																																																										
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																																																																																									
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																																																																																									
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																																																																																										
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																																																										
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																																																										
採取年月日※	2026年1月24日			試験年月日	2026年2月14日																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>通るふるい (mm)</th> <th>とどまるふるい (mm)</th> <th>ふるい分けた群の質量 (g)</th> <th>各群の質量分率 (%)</th> <th>粒度区分</th> <th>球の数 (個)</th> <th>球の質量 (g)</th> <th>回転数 (回)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>60</td> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="8">C</td> <td rowspan="8">8</td> <td rowspan="8">3328</td> <td rowspan="8">500</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>50</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>25</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>15</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>10</td> <td>2500</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>2500</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>5000</td> <td>100</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">① 試験前の試料の全質量 (g)</td> <td colspan="3">5000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② 試験後、1.7mmふるいにとどまった試料の質量 (g)</td> <td colspan="3">4427</td> </tr> <tr> <td colspan="5">③ すりへり量 ①-② (g)</td> <td colspan="3">573</td> </tr> <tr> <td colspan="5">④ すりへり減量 <math>\frac{③}{①} \times 100</math> (%)</td> <td colspan="3">11.5</td> </tr> </tbody> </table>								通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	ふるい分けた群の質量 (g)	各群の質量分率 (%)	粒度区分	球の数 (個)	球の質量 (g)	回転数 (回)	80	60	—	—	C	8	3328	500	60	50	—	—	50	40	—	—	40	25	—	—	25	20	—	—	20	15	—	—	15	10	2500	50	10	5	2500	50	合計		5000	100					① 試験前の試料の全質量 (g)					5000			② 試験後、1.7mmふるいにとどまった試料の質量 (g)					4427			③ すりへり量 ①-② (g)					573			④ すりへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$ (%)					11.5		
通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	ふるい分けた群の質量 (g)	各群の質量分率 (%)	粒度区分	球の数 (個)	球の質量 (g)	回転数 (回)																																																																																				
80	60	—	—	C	8	3328	500																																																																																				
60	50	—	—																																																																																								
50	40	—	—																																																																																								
40	25	—	—																																																																																								
25	20	—	—																																																																																								
20	15	—	—																																																																																								
15	10	2500	50																																																																																								
10	5	2500	50																																																																																								
合計		5000	100																																																																																								
① 試験前の試料の全質量 (g)					5000																																																																																						
② 試験後、1.7mmふるいにとどまった試料の質量 (g)					4427																																																																																						
③ すりへり量 ①-② (g)					573																																																																																						
④ すりへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$ (%)					11.5																																																																																						
担当者	技術管理責任者 江瀬 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																																																																										
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 粉碎室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																																																																																										

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎



試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の安定性試験(粗骨材)		試験方法	JIS A 1122																																																										
件名	品質管理試験																																																													
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所																																																												
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5																																																												
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)																																																													
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																													
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野																																																													
採取年月日※	2026年1月24日		試験年月日	2026年2月19日																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>通るふるい</th> <th>とどまるふるい</th> <th>①各群の質量分率</th> <th>②試験前の各群の質量</th> <th>③試験後の各群の質量</th> <th>④各群の損失質量分率 (1-③/②)×100</th> <th>⑤骨材の損失分率 ①×④/100</th> </tr> <tr> <th>(mm)</th> <th>(mm)</th> <th>(%)</th> <th>(g)</th> <th>(g)</th> <th>(%)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.3</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>750</td> <td>740</td> <td>1.3</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>10</td> <td>58</td> <td>500</td> <td>499</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>32</td> <td>300</td> <td>299</td> <td>0.3</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>100</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>							通るふるい	とどまるふるい	①各群の質量分率	②試験前の各群の質量	③試験後の各群の質量	④各群の損失質量分率 (1-③/②)×100	⑤骨材の損失分率 ①×④/100	(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	40	25	0	—	—	—	—	25	20	1	—	—	1.3	0.0	20	15	9	750	740	1.3	0.1	15	10	58	500	499	0.2	0.1	10	5	32	300	299	0.3	0.1	合計		100	—	—	—	0.3
通るふるい	とどまるふるい	①各群の質量分率	②試験前の各群の質量	③試験後の各群の質量	④各群の損失質量分率 (1-③/②)×100	⑤骨材の損失分率 ①×④/100																																																								
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)																																																								
40	25	0	—	—	—	—																																																								
25	20	1	—	—	1.3	0.0																																																								
20	15	9	750	740	1.3	0.1																																																								
15	10	58	500	499	0.2	0.1																																																								
10	5	32	300	299	0.3	0.1																																																								
合計		100	—	—	—	0.3																																																								
担当者	技術管理責任者 江渕 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																																													
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																																																													

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年4月1日
受付年月日	2026年2月2日
受付番号	B2602006

## 粗骨材の粒形判定実積率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社  
建設コンサルティング部  
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の粒形判定実積率試験(粗骨材)	試験方法	JIS A 5005 7.6
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所	
	所在地	福岡県北九州市小倉南区大字呼野1035番地5	
種類※	砕石 2005 (硬質砂岩)	試料の詰め方	棒突き
産地又は製造者※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取場所※	福岡県北九州市小倉南区大字呼野		
採取年月日※	2026年1月24日	試験年月日	2026年2月13日
試験結果			
		1回目	2回目
① 容器の容積	(L)	9.91	9.91
② 試料と容器の質量	(kg)	22.15	22.12
③ 容器の質量	(kg)	6.33	6.33
④ 試料の質量 ②-③	(kg)	15.82	15.79
⑤ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.60	1.59
単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.60	
精度:平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.01
⑥ 絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.72	
⑦ 粒形判定実積率 ⑤/⑥×100	(%)	58.8	58.5
粒形判定実積率の平均値	(%)	58.7	
担当者	技術管理責任者 江瀬 充信 試験担当者 吉瀬 寛		
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308		

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。